

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΑ

α/α	X (m)	Y (m)	S (m)
A	286186.42	4517501.24	111.21
B	286281.58	4517558.80	20.88
Γ	286296.14	4517543.83	63.63
Δ	286309.84	4517605.97	22.53
Ε	286304.12	4517627.76	88.36
Ζ	286216.51	4517616.30	14.71
Η	286218.42	4517601.72	58.12
Θ	286187.63	4517552.43	10.74
Ι	286185.13	4517541.99	40.76
A	286186.42	4517501.24	40.76

Ε = 8985 τε.μ.


ΟΙ συντεταγμένες που αναφέρονται στο τοπογραφικό διάγραμμα είναι στο Ελληνικό Γεωδαπικό σύστημα Αναφοράς 1987 (Ε.Γ.Σ.Α.87)

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ:
 Π.Δ. /24-05-85 (ΦΕΚ270Δ /31-05-85), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ: Εμβαδόν 4000 τ.μ. ή κατά παρέκκλιση
 ΚΑΛΥΨΗ: 10% της επιφάνειας του γηπέδου κατά παρέκκλιση
 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ: 0,2 ή κατά παρέκλιση
 ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ: 2 ή κατά παρέκλιση
 ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΟΡΟΦΩΝ: 7,5 μ. ή κατά παρέκλιση
 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΡΙΑ: 1,5μ. ή 5 κατά παρέκλιση για γεωργ/φικτά κτήρια

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Ν.651/77

-Βεβαιώνεται ότι τα όρια του αγροτεμαχίου, με στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Α, προκύπτουν από εφαρμογή των τίτλων ιδιοκτησίας.
 -Βρίσκεται εκτός ορίων του οικισμού Μεσονησιού και είναι άρτιο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.
 -Δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 1337/83 και συνεπώς δεν οφείλει εισφορά σε γη και χρήμα.
 -Δεν διέρχονται γραμμές μεταφοράς ρευστών υψηλής τάσης σε απόσταση 20.00μ. Διέρχεται ρέμα σε απόσταση 20.00 μ.
 -Η περιοχή δεν τελεί υπό σύνταξη κτηματολογίου.
 -Είναι εκτός περιοχών ΝΑΤΥΡΑ.

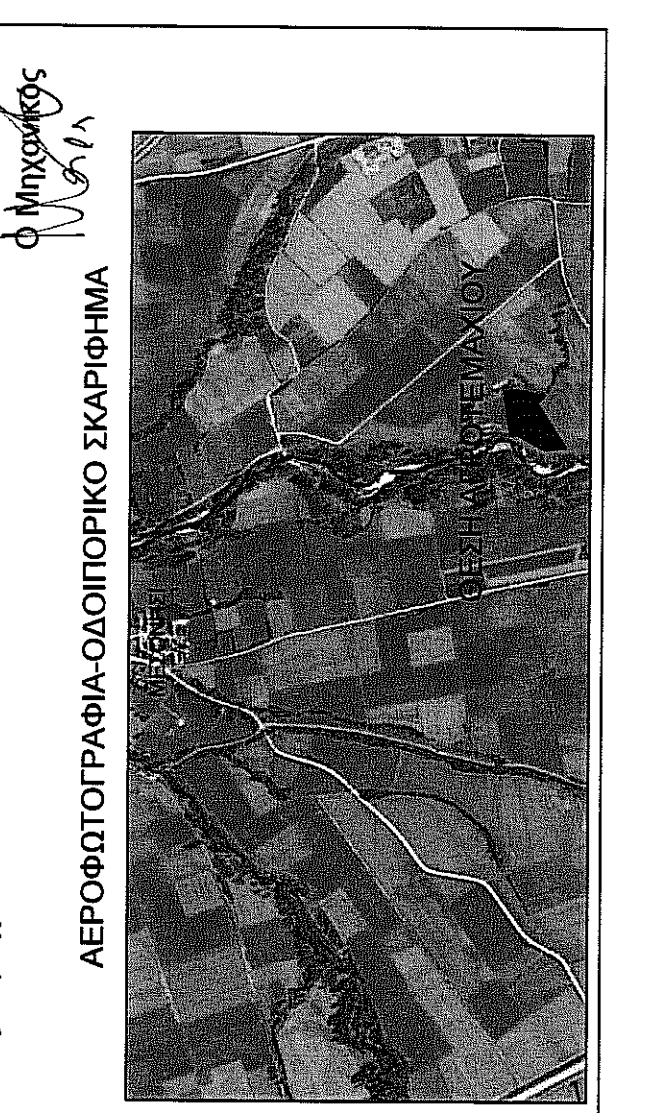

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Δολφίδου Αθηνά

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 475 ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΜΕΣΟΝΗΣΙΟΥ 2004

ΘΕΣΗ: Τ.Κ. ΜΕΣΟΝΗΣΙΟΥ Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Δ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤ. ΜΠΙΡΟΣ Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός

ΘΕΜΑ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: Τ1

ΚΛΙΜΑΚΑ: Ο ενεργήσας Πρωτοψικά Γεωργίου Αρ. Σχέδια Δοσολόγος - Πρωτοψικά

1 : 500

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

ΣΦΡΑΓΙΣΤΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΘΕΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ με την αριθ. 1136/53/18-02-15 από τον αρμόδιο υπάλληλο Ο.Α.Σ.Π.Σ. Ο.Α.Σ.Π.Σ. 4 4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΑΝΟΥ ΜΑΣΟΛΙΩΤΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦ. ΜΠΙΡΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΠΛ. Δ.Π.Σ.Α.Μ. ΤΕΕ 128489 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ 2-ΦΛΩΡΙΝΑ ΚΙΝ.697572300 Δ.Φ.Μ. 129096090 - ΔΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ