


Εμβαδόν Διοικητικού ΑΒΓΔΕΖ...ΙΣΘΠΕΡΑ
Πολυγωνίου Εμβαδού με Υδρογονικές Συντεταγμένες

Α/Α Σημείο	Περσφαιρική Σημείωση	X	Y	Προσφ. (α)
1	A	34873397	4159583.02	5.28
2	B	34873919	4159593.81	12.18
3	Γ	34875136	4159596.39	18.35
4	Δ	34876563	4159581.15	15.99
5	Ε	34878516	4159561.96	6.61
6	Ζ	34879165	4159563.19	6.28
7	Η	34879778	4159564.56	17.23
8	Θ	34880310	4159564.13	8.04
9	Ι	34882314	4159564.36	11.04
10	Κ	34882414	4159563.30	4.82
11	Λ	34883831	4159564.62	4.09
12	Μ	34884289	4159563.72	4.97
13	Ν	34884726	4159562.00	3.11
14	Ξ	34885016	4159560.30	12.61
15	Ο	34886159	4159564.97	7.75
16	Π	34886157	4159560.04	8.02
17	Ρ	34887324	4159564.37	9.11
18	Σ	34887787	4159563.52	4.87
19	Τ	34888018	4159562.29	3.53
20	Υ	34888227	4159563.37	4.91
21	Φ	34888078	4159564.65	4.83
22	Χ	34887909	4159560.17	5.08
23	Ψ	34887576	4159563.32	20.89
24	Ω	34886231	4159560.29	6.97
25	Α1	34885678	4159563.32	11.70
26	Β1	34884790	4159568.70	7.21
27	Γ1	34884209	4159564.52	6.98
28	Δ1	34883630	4159566.95	7.44
29	Ε1	34882367	4159577.86	7.53
30	Ζ1	34880636	4159570.05	5.98
31	Η1	34882319	4159565.43	12.71
32	Θ1	34881061	4159567.22	6.42
33	Ι1	34884209	4159568.22	8.27
34	Κ1	34879632	4159570.52	7.49
35	Λ1	34878961	4159573.70	3.21
36	Μ1	34878642	4159574.62	4.54
37	Ν1	34878206	4159572.28	7.11
38	Ξ1	34877541	4159577.50	8.12
39	Ο1	34876737	4159574.55	10.00
40	Α2	34875916	4159569.82	11.29
41	Β2	34874787	4159571.26	11.74
42	Γ2	34873620	4159569.96	8.08
43	Δ2	34872853	415967.42	2.85
44	Ε2	34872614	4159668.97	5.67
45	Ζ2	34872081	4159670.90	3.33
46	Η2	34871782	4159672.26	1.81
47	Θ2	34871620	4159673.62	1.68
48	Ι2	34871456	4159673.54	2.67
49	Κ2	34871575	4159675.53	6.37
50	Λ2	34871611	4159682.29	3.60
51	Μ2	34871521	4159685.76	3.97
52	Ν2	34871258	4159688.76	3.22

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
100. συντεταγμένες που αναφέρονται στο τοπογραφικό διαγράμμα είναι στο Ελληνικό Γεωδαιτικό ευσταθές αναφοράς 1987(ΕΓΣΑ 87).
200. διαστάσεις και τα εμβαδά υπολογισθέν αναλυτικά από τις συντεταγμένες.
300. εμβαδόν από το ΕΓΣΑ 87 προκύπτει με παρατήρηση που διαφέρουν κλιμακώς χάρη του Τριγωνομετρικού Συστήματος με κωδικό 361008 και συντεταγμένες Χ=3531196.968 Υ=4152528.341 Η=970170 του κρατικού Τριγωνομετρικού δικτύου της Γ.Υ.Σ.
400. για τις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκε κεντρικός σταθμός SINOX S56NS


ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ
ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΠΔ ΤΗΣ 24/4/2011 (Φ.Ε.Κ. 2704)
Ν.3937 31/3/2011 (Φ.Ε.Κ. 60)
Εφαρμογή Εμβαδού 10000 (4000) τ.μ
Καύση 60%
Σ.Δ. υψ. 0,2 μ
Αποστάσεις από ορία 15,00 μ

ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ
ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΠΔ ΤΗΣ 24/4/2011 (Φ.Ε.Κ. 2704)
Ν.3937 31/3/2011 (Φ.Ε.Κ. 60)
Εφαρμογή Εμβαδού 500 τ.μ
Καύση 60%
Σ.Δ. υψ. 0,2 μ
Αποστάσεις από ορία 2,50 μ

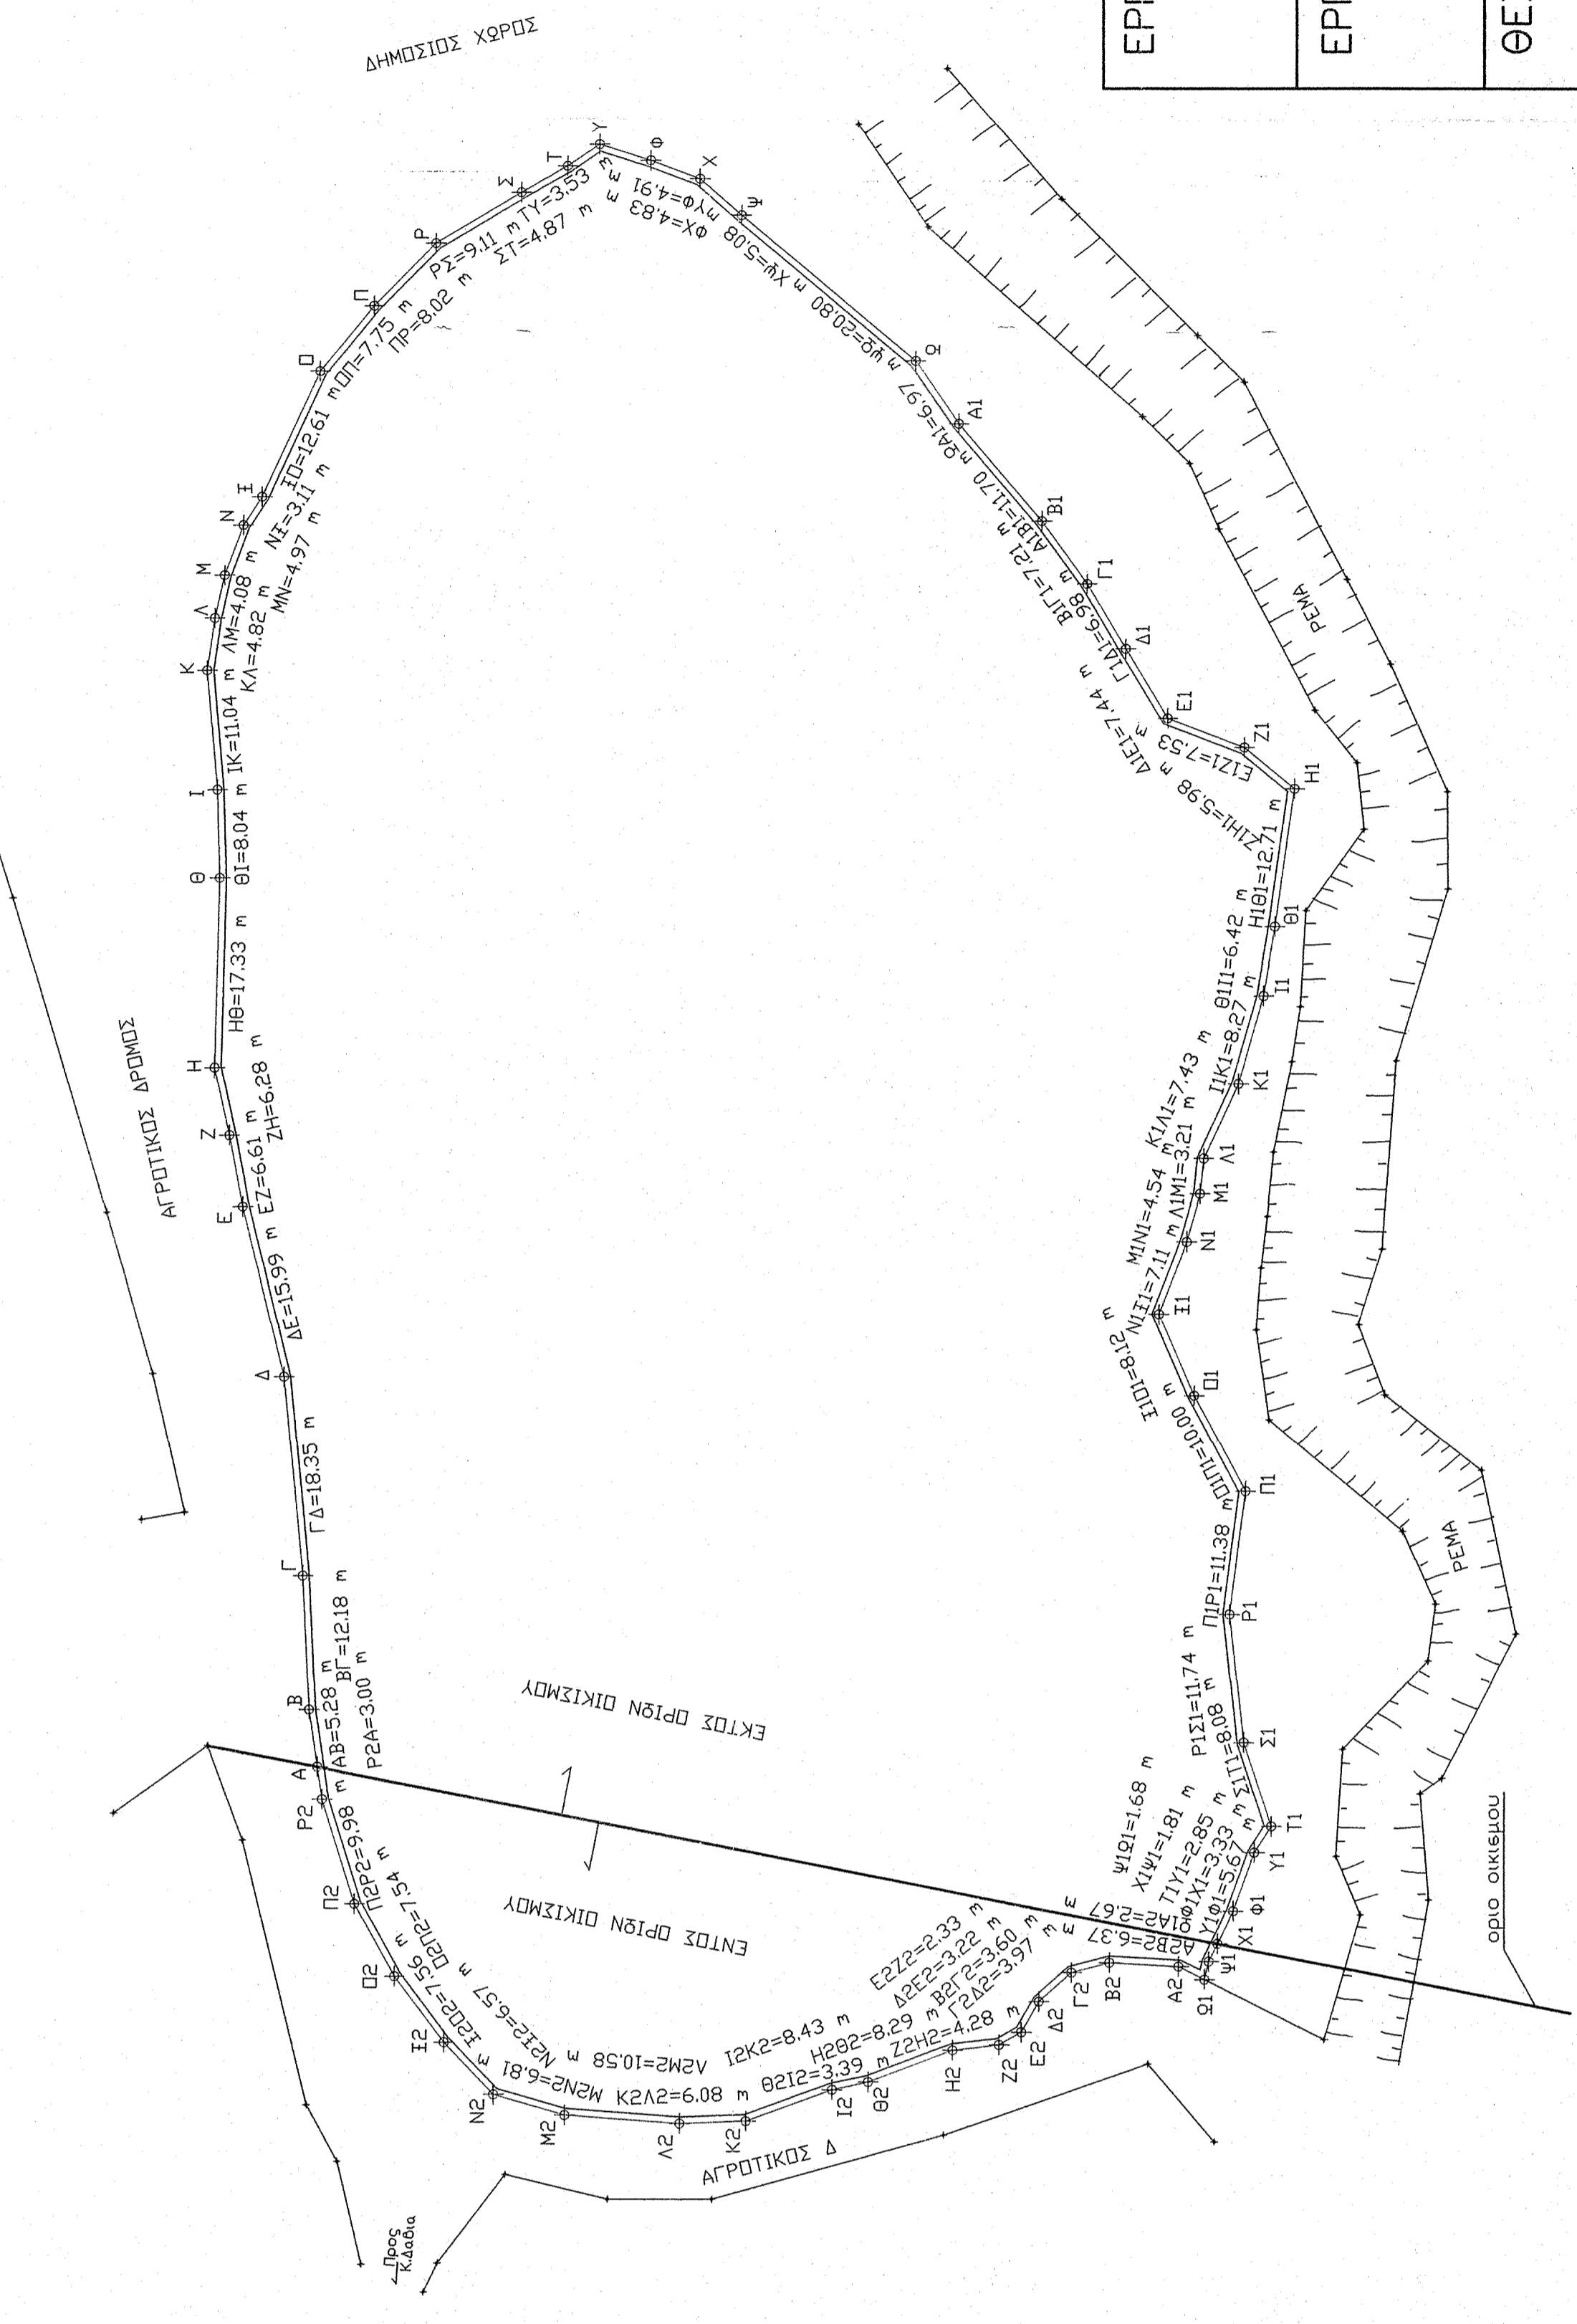

53	Ε2	34878979	4159599.27	2.33
54	Ζ2	34878665	4159596.40	4.28
55	Η2	34878017	4159596.65	8.29
56	Θ2	34878256	4159594.41	3.39
57	Ι2	34878452	4159597.72	8.43
58	Κ2	34878170	4159591.65	6.08
59	Λ2	34878148	4159591.72	10.58
60	Μ2	34878228	4159592.22	6.81
61	Ν2	34878112	4159598.82	6.57
62	Ξ2	34878086	4159593.26	7.56
63	Ο2	34878408	4159594.79	7.54
64	Π2	34878247	4159591.62	9.98
65	Ρ2	34878200	4159594.59	3.00
66	Α	34878237	4159593.02	0.00

Εμβαδόν Διοικητικό Ε = 13736,95μ²

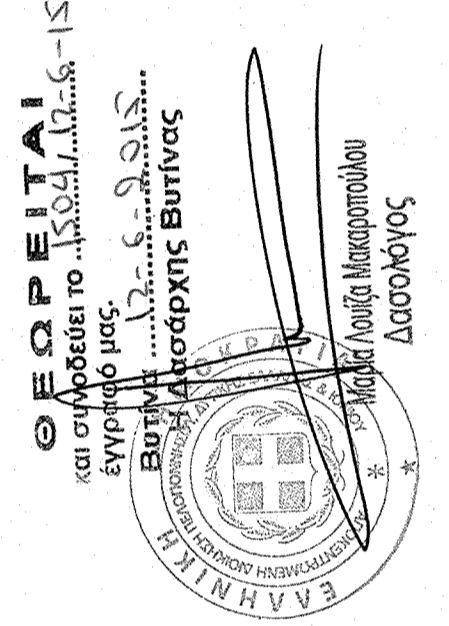

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΡΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ Ν.4030/11
Ο κάτω υποσημειωμένος Αρμόδιος Τοπικός Μηχανικός υπεύθυνος ότι τα ορία του εμβαδού με εμβαδόν Ε=13736,95τμ υπερέκλειθεν υπ'αυτών και ευδυνάται για την εφάρμογή τους.
Ο ΔΗΜΩΝ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ (ΑΒΓΔ...ΣΤΥΠΙΦΙΧΙΑ) Ε=1429,06τμ
ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ (ΑΒΓΔ...ΣΤΥΠΙΦΙΧΙΑ) Ε=12307,89τμ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΜΠΑΖΗΣ

ΕΡΓΟ:

ΘΕΣΗ: "ΧΑΛΑΣΜΑΤΑ η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΝΤΡΑ η ΠΑΛΙΟΜΑΝΤΡΑ" ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ και ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ Τ.Κ ΚΑΤΟΣ ΔΑΒΙΑΣ Δ.Ε ΦΑΛΛΑΝΘΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ /Τ.Ε

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
Α1

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1/500

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΑΙΟΣ 2014

ΣΦΡΑΓΙΔΑ:
ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ/Τ.Ε.
Α.Μ./Ε.Μ. 27839
ΑΤΑΛΑΝΤΗ 87 - ΤΡΙΠΟΛΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 071 - 241857

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.651/1977
Δηλώνω υπεύθυνα ότι το οικοπέδο εμφανιζόμενο υπό το στοιχεία (ΑΒΓΔ...ΣΤΥΠΙΦΙΧΙΑ) (ΠΕΡ2Α) (διοικητικός ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΑΜΠΑΖΗ) ενοχικού εμβαδού 1429,06τμ είναι άρτιο και εκδοθέν εμβαδόν με τις κεντρικές κορυφογραμμές ενοχικού εμβαδού με εμβαδόν Ε=12307,89τμ και διαστασιών εύκαμπτες με εστια (διοικητικού) και δεν οφείλει εφεόρα σε ηη και χρήση εμψάνου με το Ν1337/83

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.651/1977
Δηλώνω υπεύθυνα ότι το ενοχικό εμφανιζόμενο υπό το στοιχεία (ΑΒΓΔ...ΣΤΥΠΙΦΙΧΙΑ) (διοικητικός ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΑΜΠΑΖΗ) ενοχικού εμβαδού 12307,89τμ είναι άρτιο και εκδοθέν εμβαδόν με τις κεντρικές κορυφογραμμές ενοχικού εμβαδού με εμβαδόν Ε=1429,06τμ και διαστασιών εύκαμπτες με εστια (διοικητικού) και δεν οφείλει εφεόρα σε ηη και χρήση εμψάνου με το Ν1337/83

