

Θ

E1=4820,31 τ.μ.

64027 / 16.9.2016 Πρόξη Χαρακτηρισμού


Δ

Συνοδεύει τις με αριθ. πρωτ. 65101/7-11-2016 αντιρρήσεις της Δνσης Δασών Ν. Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

Ο Προϊστάμενος της Δνσης Δασών Ν. Θεσσαλονίκης

Αναστασίου Αλέξιος  
Δασολόγος

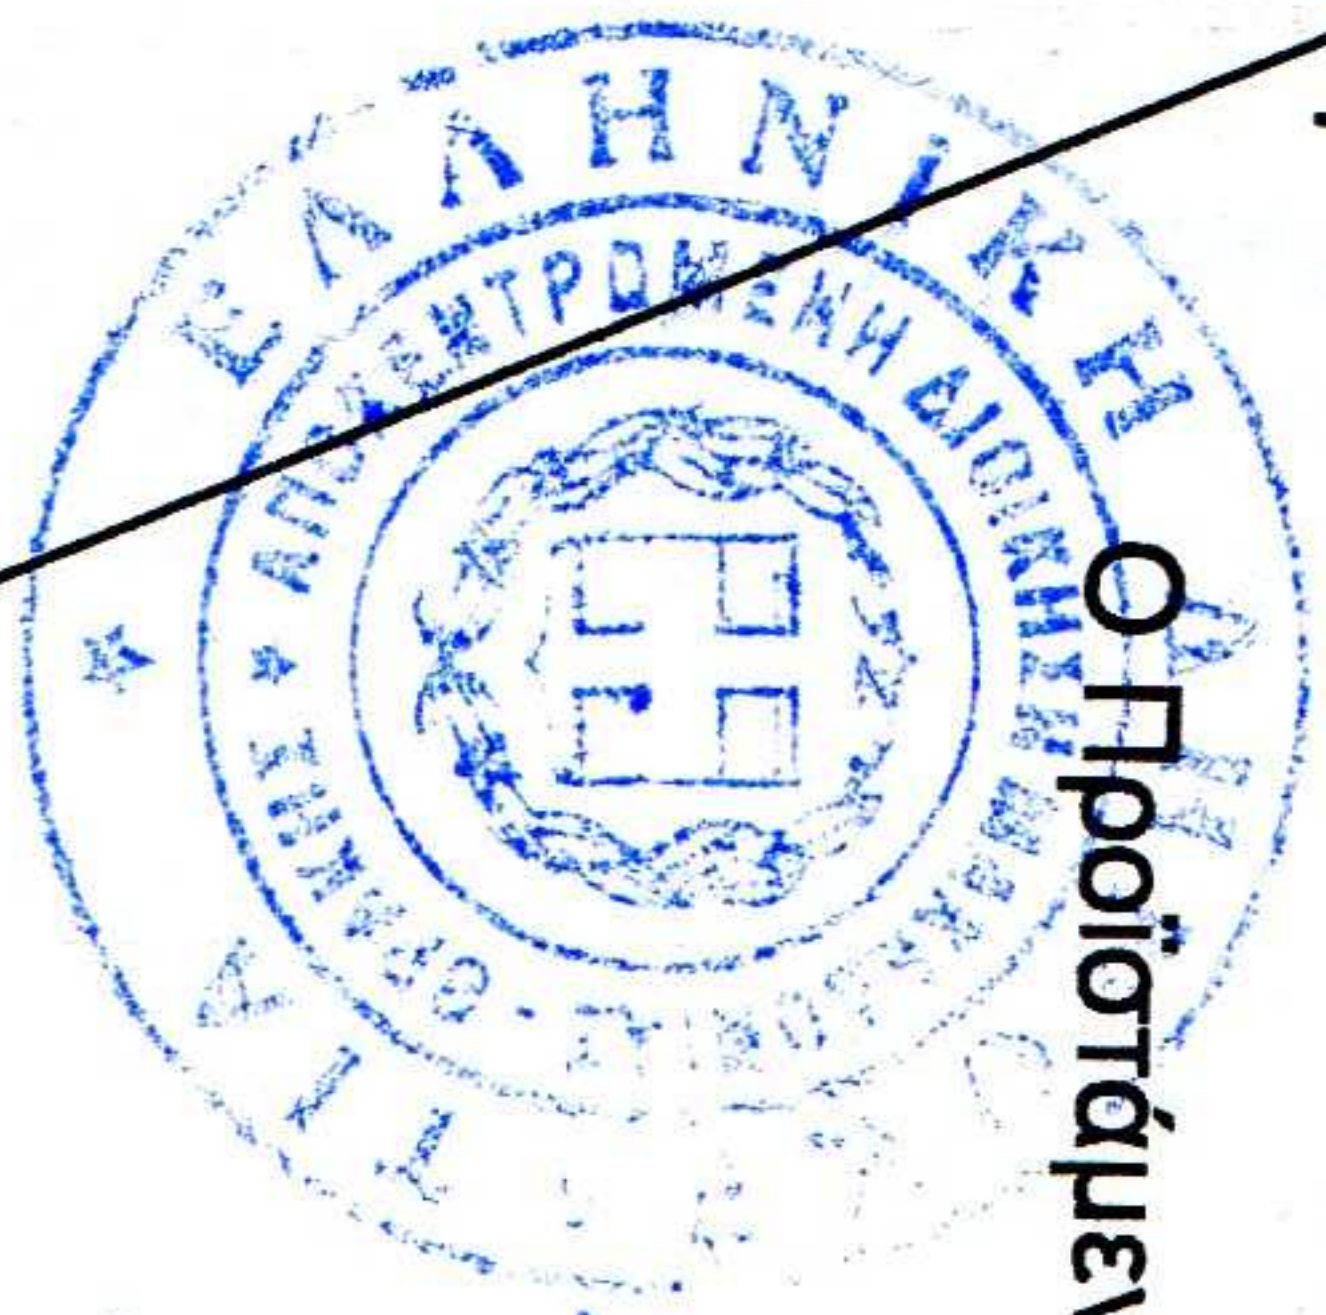

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:500

93464/12-03-2014  
Δ.Θ. "ΓΑΛΗΝΗ"  
E=3.747,00 τ.μ.  
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

H

4

3 409018  
4507498

409012.54  
4507489.36

409036  
4507492

2

E2=226,24 τ.μ.

409026.36  
4507479.65

1

93464/12-03-2014  
Δ.Θ. "ΓΑΛΗΝΗ"  
E=6.791,50 τ.μ.  
ΩΡΑΙΟΚΑΣΟ.001

Z

E