


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ ΓΥΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50000



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ ΓΥΣ "3294.8"
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000

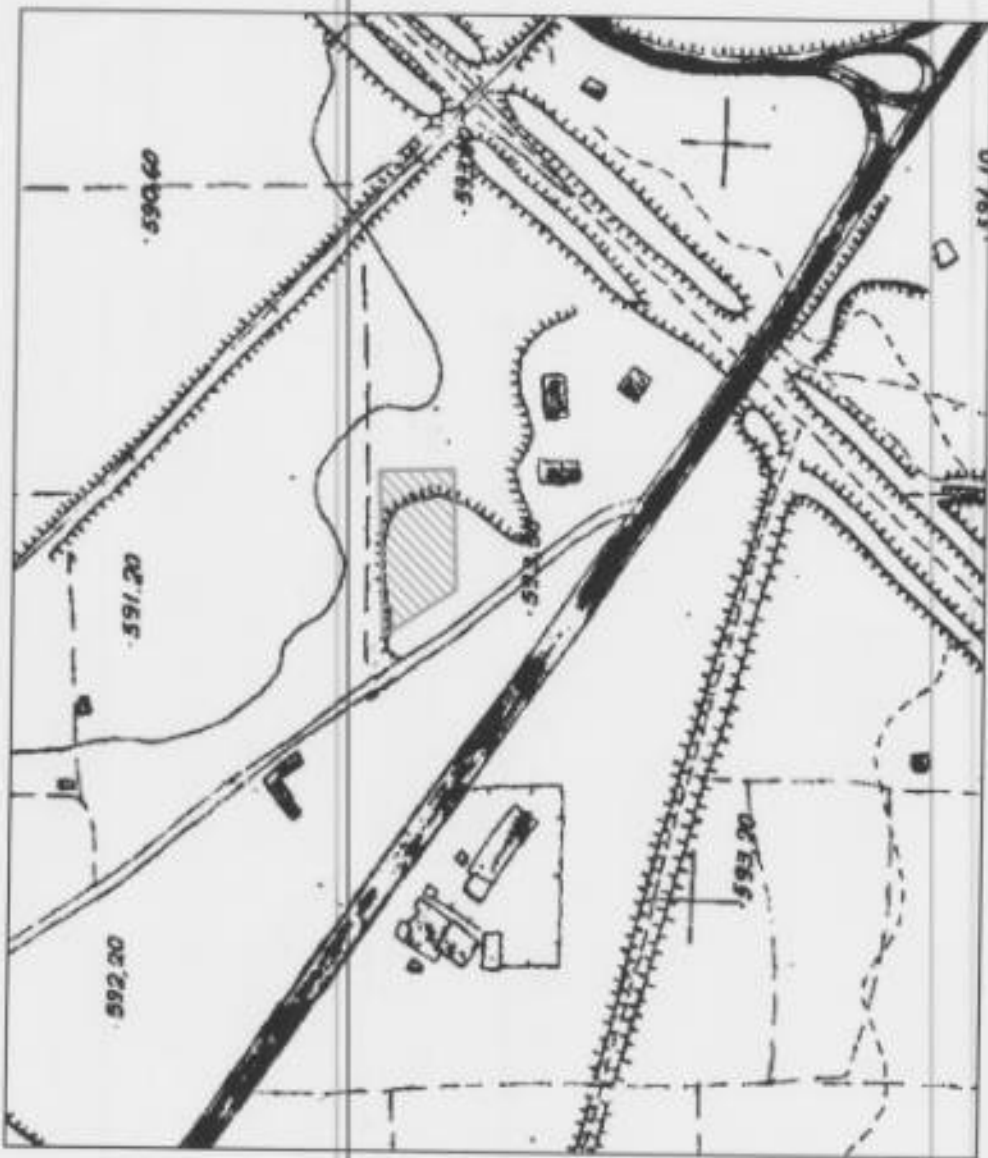

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1934-35 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 5000



ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΕΓΣΑ 87		
α/α	X	Y
Α	304498.05	4486055.92
Β	304576	4486058.5
Γ	304607.54	4486059.46
Δ	304609.02	448610.23
Ε	304579.48	448609.31
Ζ	304529.5	448607.76

ΗΑΠΤ $\phi = 40.33$ $\Delta\lambda\phi = -2.03$

α/α	X	Y
Α	2207.56	-5102.75
Β	2287.42	-5098.04
Γ	2316.92	-5096.31
Δ	2319.71	-5145.48
Ε	2290.2	-5147.18
Ζ	2240.29	-5150.05

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΓΣΑ 87 ΚΟΡΥΦΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ

α/α	X	Y
α	304557.62	4486042.17
β	304579.94	4486042.63
γ	304593.33	4486024.76
δ	304558.33	4486024.05

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΚ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ: 4000 τμ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: 10%
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ: 0.2
ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΝΟΣΤΑΣΗ ΟΡΟΦΩΝ: 2
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ: 10.00 μ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ Δ = 15.00 μ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΟΣ: 2.50 μ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ

$E = E_{min} + E_{max} = 3196.10 + 1454.77 = 4650.87 \text{ τμ}$
Σύμφωνα με τον τύπο:
 $2E \geq 2(E_{min} + E_{max}) \geq 2(X + Y) \geq 2(X + Y) + \dots + 2(X + Y)$

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Το δόγραμμα είναι ενταγμένο στο κοσμικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87
 - Οι διαστάσεις και τα εμβαδά υπολογίστηκαν αναλυτικά από τις συντεταγμένες των κορυφών
 - Η έδραση από το ΕΓΣΑ 87 πραγματοποιήθηκε με σύστημα GPS και κενά της χώρας του
- (X,Y) = (304557.62, 4486038.774, 693.009)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε. ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ ΤΕΛΕΙΑ ΜΗΤΡΩ 64291 ΤΗΛ: 21030 64348
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 121 - ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Τ.Κ. 52000
ΑΦΜ: 072622334 - ΔΟΥ: ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (N 651/77)

Δηλώνω σύμφωνα με το νόμο για το γεωμέτριο με στοιχεία "ΑΒΓΔΕΖ" και εμβαδόν 4650.87 τμ που βρίσκεται στο αγράκτιο Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας ότι:
α) είναι άρτο και ακατάβλητο κατά κανόνα ως προς το εμβαδό και τις διαστάσεις σύμφωνα με τις β) βεβαιώσεις δεσφές που έχουν σφραγιστεί.
γ) δεν υπάρχει στις διαστάσεις του κτίριου 1337/63 καμία άλλη διαφορά από την οποία προκύπτει ότι το κτίριο είναι άρτο και ακατάβλητο κατά κανόνα ως προς το εμβαδό και τις διαστάσεις σύμφωνα με τις β) βεβαιώσεις δεσφές που έχουν σφραγιστεί.
δ) εντός αυτού δε διακρίνονται γραμμές μεταφοράς κτηνικών τμήτων της ΔΕΗ ή σφραγίδας σφραγίσ, και
ε) εντός αυτού και κατά μήκος του προσώπου του κτίριου υπάρχουν διαστάσεις κτηνικών τμήτων, και
στ) εντός αυτού ή σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων από το κτίριο υπάρχουν κτηνικά τμήματα.

Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ (N 4030/2011)

Ο κτίσιος υπογεγραμμένος ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ..... δηλώνω ότι:
α) είναι άρτο και ακατάβλητο κατά κανόνα ως προς το εμβαδό και τις διαστάσεις σύμφωνα με τις β) βεβαιώσεις δεσφές που έχουν σφραγιστεί.
β) εντός αυτού δε διακρίνονται γραμμές μεταφοράς κτηνικών τμήτων της ΔΕΗ ή σφραγίδας σφραγίσ, και
γ) εντός αυτού και κατά μήκος του προσώπου του κτίριου υπάρχουν διαστάσεις κτηνικών τμήτων, και
δ) εντός αυτού ή σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων από το κτίριο υπάρχουν κτηνικά τμήματα.

Ο ΙΔΙΟΚΤΗΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΕΡΓΟ:

ΘΕΣΗ:

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

T-1

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:500

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε. ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ

ΔΙΠΛΩΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΜΕΛΟΣ ΤΕΛΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΗΛ: 21030 64348

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 121 - ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Τ.Κ. 52000

ΑΦΜ: 072622334 - ΔΟΥ: ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ΘΕΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΣΠΙΔΑ

ΑΣΠΙΔΑ

ΑΣΠΙΔΑ

ΑΣΠΙΔΑ

ΑΣΠΙΔΑ

ΑΣΠΙΔΑ

ΑΣΠΙΔΑ

ΑΣΠΙΔΑ

ΑΣΠΙΔΑ