


ΜΠΕΛΛΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ ΓΥΣ ΚΑΙΜΑΚΑ 1:5000

Αποσπασμά ορθοφωτογραμμίου  
 κατά την έκταση 500  
 εκ 1:5000

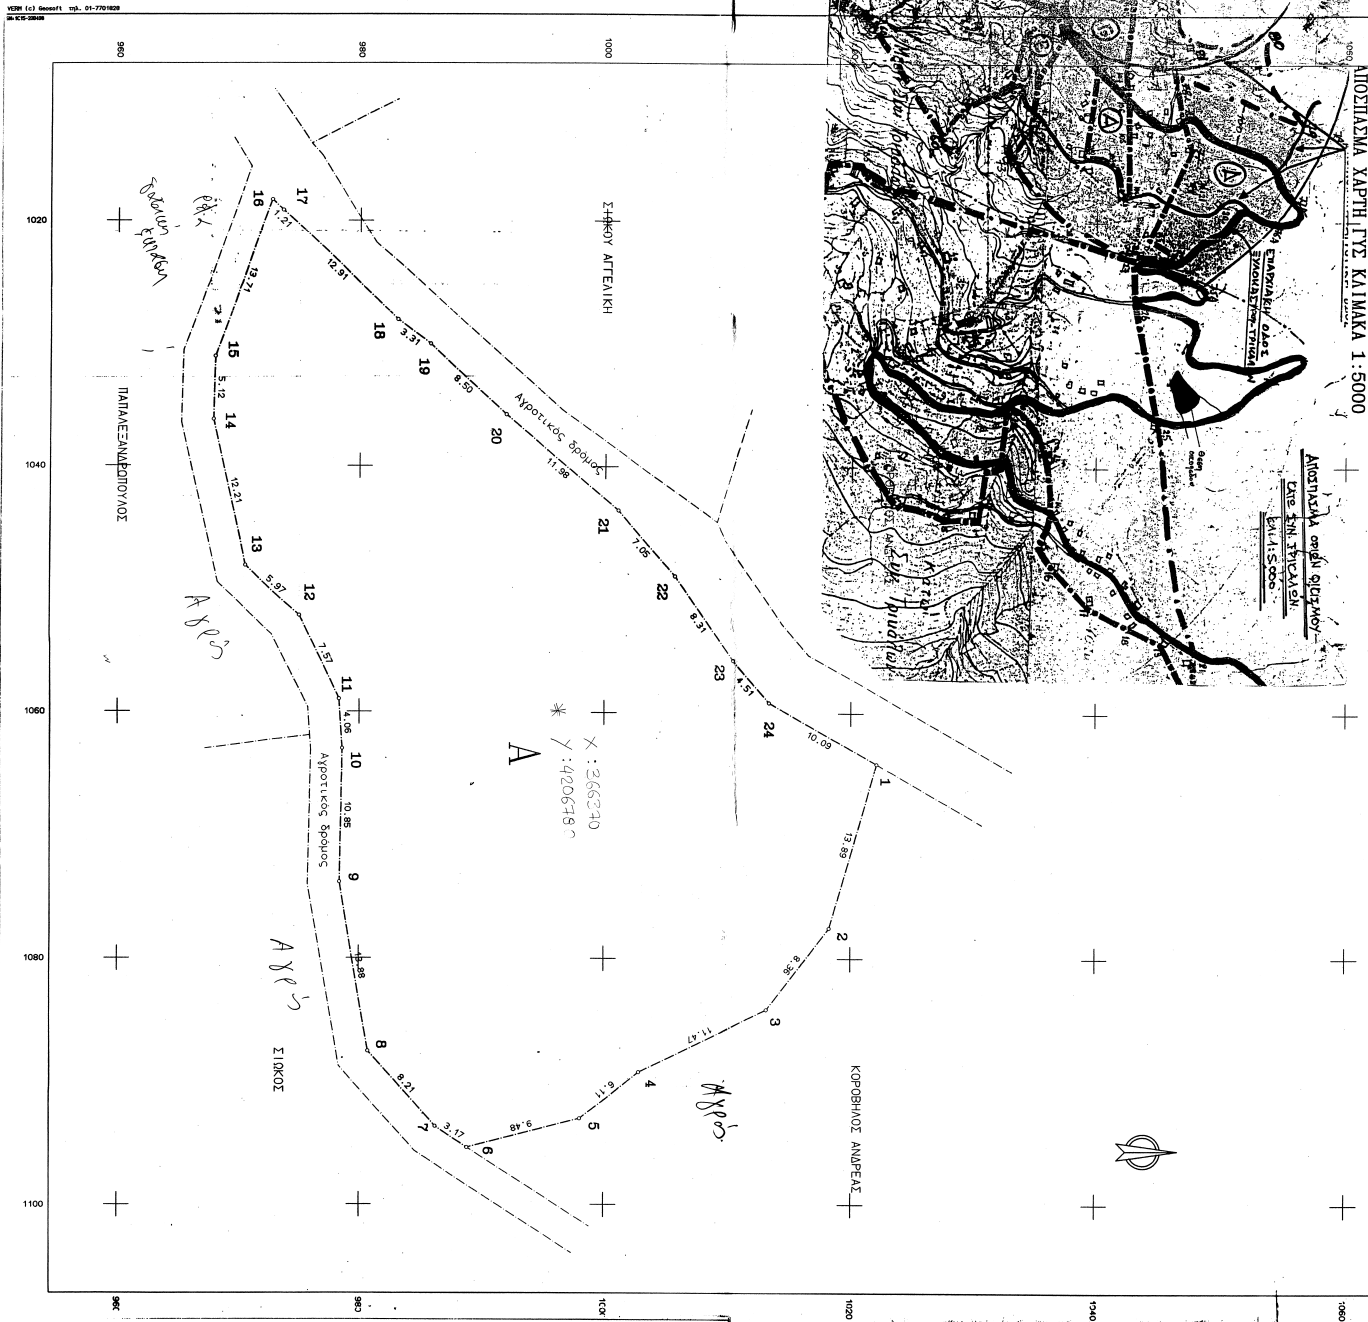

ΕΠΙΜΕΤΡΑ: 1.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 1)

2) 164,57 τ.μ.

Το όριο υδροσφαιρικού σύμφωνα με την υπεύθυνη της διακρίτησης:

Δ. Η. Α. Ο. Σ. Η. ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (661/77)

Το οριοσφαιρικό Α βρίσκεται εκτός των ορίων του οικόπεδου Κ.Σ.Π. Π.Κ.Κ.Ο.Ν. του δήμου Σιδηκάδων και εκτός της ύλης του 500 μ. από τα μετρά όρια του οικόπεδου ο.κ. 137/83 και δεν οριοθετείται, επομένως σε γη και ορίων.



ΑΝΦΕΙ

ΕΠΩ. ΥΠΟΘ. 1259/30.5.03

ΥΠΟΘ. ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΡΕ

30.5.2003



ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΠΑ ΜΕ 24/315.1985(ΣΧΕΔ. 310 Δ')

Διαστάσεις: 4000\*

Χωρ. αναλογία

α) Τα υλικά είναι του τύπου του γκρουν, ανώτερου και ολικού να είναι τουλάχιστον 24,4 (11% σιδήρου) συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου 54 (11% σιδήρου 135Δ')

ελάχιστο 8000\*

β) Τα υλικά που να είναι τουλάχιστον 24,4 (11% σιδήρου) συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου 54 (11% σιδήρου 135Δ')

ή 11% σιδήρου συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου 54 (11% σιδήρου 135Δ')

ή 11% σιδήρου συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου 54 (11% σιδήρου 135Δ')

ή 11% σιδήρου συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου 54 (11% σιδήρου 135Δ')

ή 11% σιδήρου συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου 54 (11% σιδήρου 135Δ')

ή 11% σιδήρου συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου 54 (11% σιδήρου 135Δ')

ή 11% σιδήρου συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου 54 (11% σιδήρου 135Δ')

ή 11% σιδήρου συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου 54 (11% σιδήρου 135Δ')

ή 11% σιδήρου συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου 54 (11% σιδήρου 135Δ')

ή 11% σιδήρου συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου 54 (11% σιδήρου 135Δ')

ή 11% σιδήρου συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου 54 (11% σιδήρου 135Δ')

ή 11% σιδήρου συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου 54 (11% σιδήρου 135Δ')

ή 11% σιδήρου συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου 54 (11% σιδήρου 135Δ')

ή 11% σιδήρου συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου 54 (11% σιδήρου 135Δ')

ή 11% σιδήρου συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου 54 (11% σιδήρου 135Δ')

ή 11% σιδήρου συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου 54 (11% σιδήρου 135Δ')

ή 11% σιδήρου συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου 54 (11% σιδήρου 135Δ')

ή 11% σιδήρου συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου 54 (11% σιδήρου 135Δ')

ή 11% σιδήρου συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου 54 (11% σιδήρου 135Δ')

ή 11% σιδήρου συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου 54 (11% σιδήρου 135Δ')

ή 11% σιδήρου συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου 54 (11% σιδήρου 135Δ')

ή 11% σιδήρου συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου 54 (11% σιδήρου 135Δ')

ή 11% σιδήρου συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου 54 (11% σιδήρου 135Δ')

ή 11% σιδήρου συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου 54 (11% σιδήρου 135Δ')

ή 11% σιδήρου συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου 54 (11% σιδήρου 135Δ')

ή 11% σιδήρου συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου 54 (11% σιδήρου 135Δ')

ή 11% σιδήρου συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου 54 (11% σιδήρου 135Δ')

ή 11% σιδήρου συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου 54 (11% σιδήρου 135Δ')

ή 11% σιδήρου συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου 54 (11% σιδήρου 135Δ')

ή 11% σιδήρου συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου 54 (11% σιδήρου 135Δ')

ή 11% σιδήρου συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου 54 (11% σιδήρου 135Δ')

ή 11% σιδήρου συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου 54 (11% σιδήρου 135Δ')

ή 11% σιδήρου συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου 54 (11% σιδήρου 135Δ')

ή 11% σιδήρου συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου 54 (11% σιδήρου 135Δ')

ή 11% σιδήρου συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου 54 (11% σιδήρου 135Δ')

ή 11% σιδήρου συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου 54 (11% σιδήρου 135Δ')

ή 11% σιδήρου συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου 54 (11% σιδήρου 135Δ')

ή 11% σιδήρου συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου 54 (11% σιδήρου 135Δ')

ή 11% σιδήρου συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου 54 (11% σιδήρου 135Δ')

ή 11% σιδήρου συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου 54 (11% σιδήρου 135Δ')

ή 11% σιδήρου συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου 54 (11% σιδήρου 135Δ')

ή 11% σιδήρου συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου 54 (11% σιδήρου 135Δ')

ή 11% σιδήρου συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου 54 (11% σιδήρου 135Δ')



ή 11% σιδήρου συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου 54 (11% σιδήρου 135Δ')

ή 11% σιδήρου συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου 54 (11% σιδήρου 135Δ')

ή 11% σιδήρου συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου 54 (11% σιδήρου 135Δ')

ή 11% σιδήρου συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου 54 (11% σιδήρου 135Δ')

ή 11% σιδήρου συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου 54 (11% σιδήρου 135Δ')

ΠΕΡΙΟΧΗ:	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΥΔΡΙΜΑΝΤΣ
ΔΕΔ:	ΑΤΤΙΚΗ ΤΑΡΥΡΑΜΙΑ
ΜΕΤΡΟ:	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
ΜΕΤΡΟ:	ΘΕΣΗ "Σ ΠΛΑΝΟΣ" - ΚΑΤΕ ΕΝΩ ΤΡΑΝΣΕΥΣ (ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ)
ΜΕΤΡΟ:	ΑΝΔΡΕΑΣ Δ. ΧΡΟΝΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)
Σ.Ε.Μ.Α:	ΔΡ. ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ
<b>ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ</b>	
<b>Α 1</b>	
ΚΩΔΙΚΟΣ:	1 : 200
ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΗΣ:	Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 0 3
 	

Φωτογράφιση  
 Αεροφωτogrammetry

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ  
 Δρ. ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ