

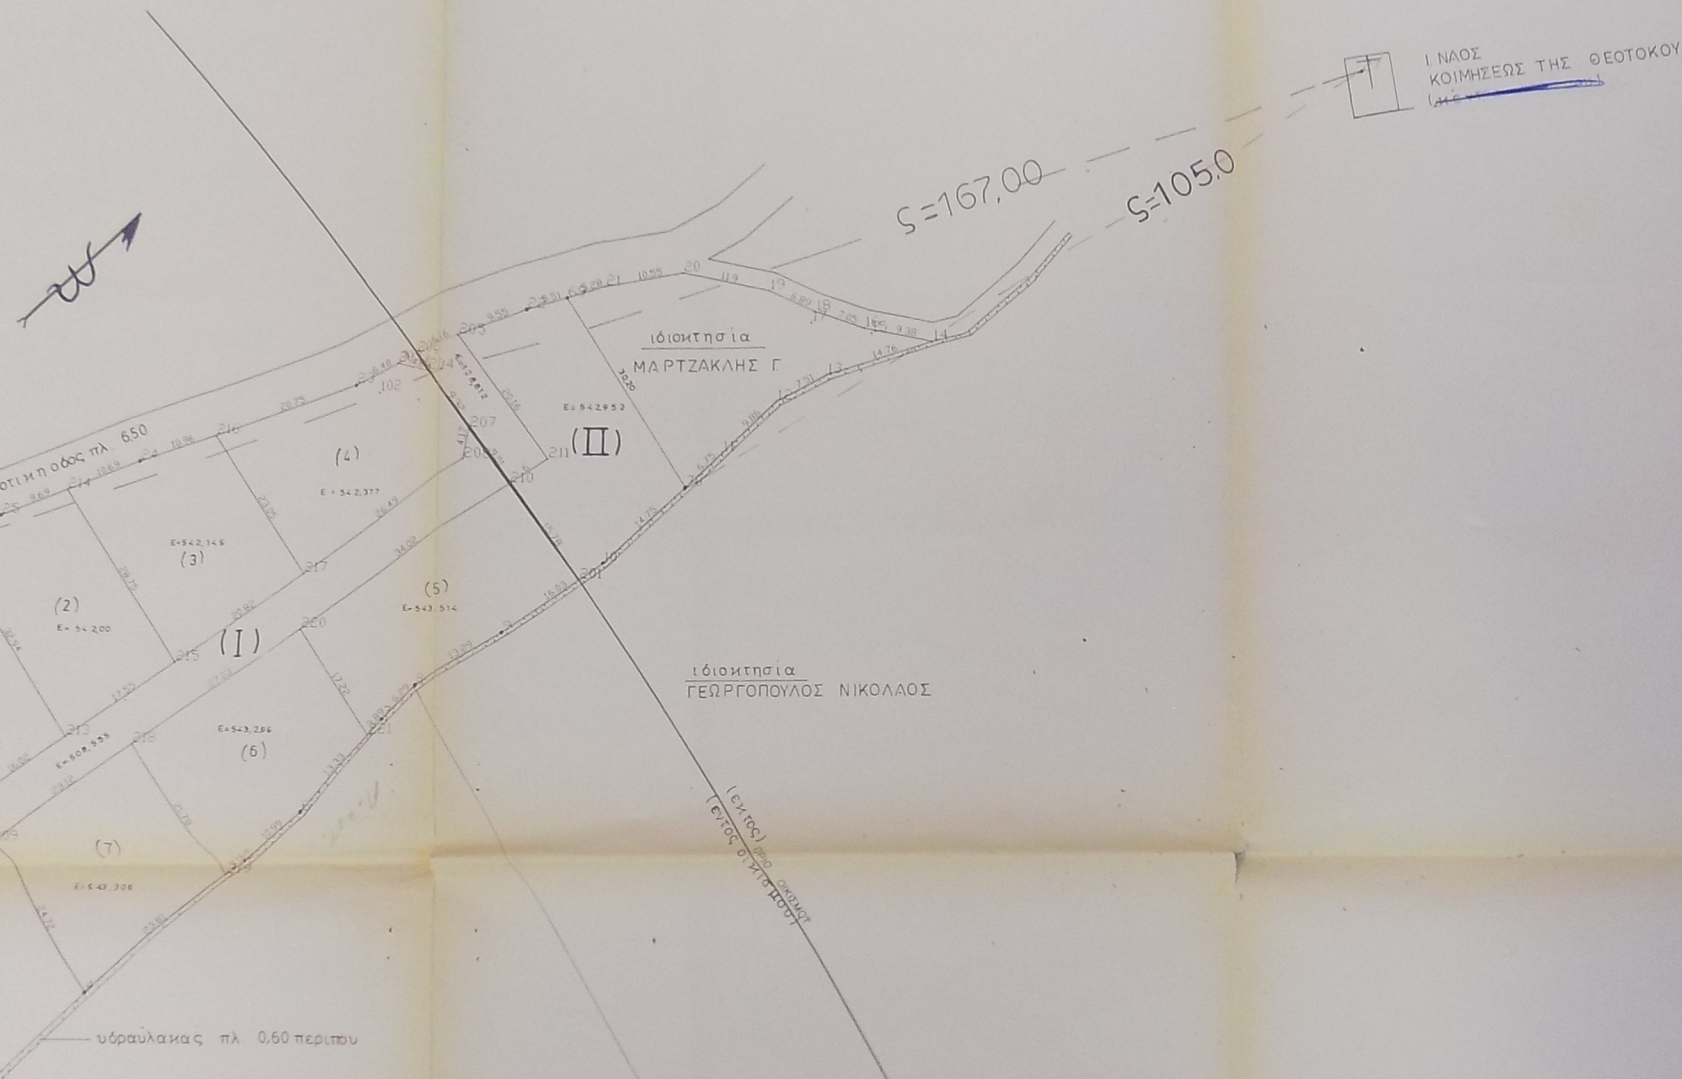


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

(ΚΑΙΜΑΚΑ 1:500)



Οδοποιία Σημειώματα

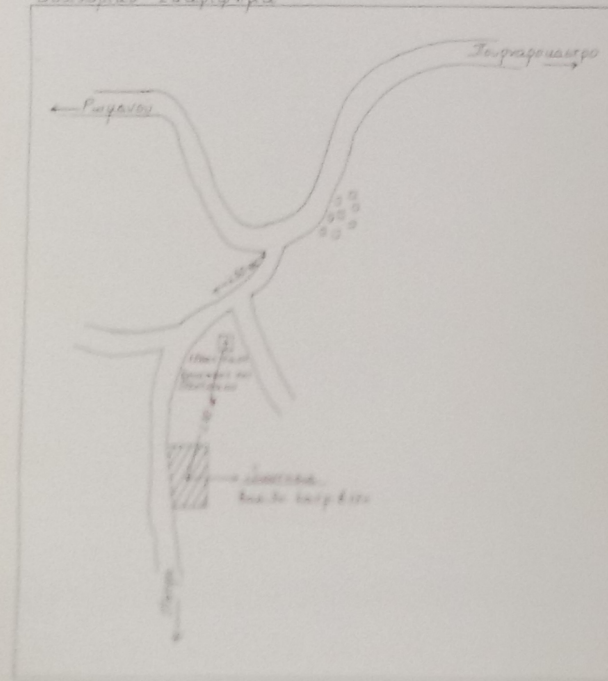

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Σύμφωνα με το αρθρ. 2, 199
Εγγράφ. αρθ.
Πάρος 8-8-1999
Ο Δασολόγος

ΔΗΜ. ΔΡΟΣΟΣ
Δασολόγος

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- 1) Θέση: "Λαμίες" Περίφερεια κοινότητας Εξελίκτης.
- 2) Αρτιότητα Οικοδομησιμότητα (δία το εντός οριζήμου τμήμα)
απόδαση Νομαρτη x 11566/12-10-87 (δ.ε.κ 1003/12-10-87)
ΠΔ 24-4-85 (δ.ε.κ 1810/ - 85). Οριο του οριζήμου με
αμύνα 800.00 μ² από το κέντρο του οριζήμου Κερυδ.Ε.
Π.κ 70/1
Ε.δ. για τα Τρύτα 100.00 μ² ± 60
για τα Επομένα 100.00 μ² ± 80
-11- 0.60
για τα υπόλοιπα 0.40 και 0.20 7.400.00 μ²
υψος 7.50 + 2.00 δια (αμύνα), οροφή 2 (αμ)
αποστάσεις από ορία 2.50 μ

3) Εμβαδόν Οριζήμου

Ε (2.5... 10.70.22.23... 26.21) = 4978.957 μ²
από αυτά:

- 1) Εντός οριζήμου: 3758.418 μ² και 508555 μ² (δ.ε.κ)
- 2) Εντός οριζήμου: 542.952 μ² και 128.812 μ² (δ.ε.κ)

4) Διάθεση υποστηρίξεως οριζή

Ο υποστηρίκτης κατασκευής βασικός διάστημα 100 μ.
Θύνα σε λίγες καταστάσεις του υποστηρίκτη (2.5... 10.70...
68.22... 26.21) αμύνα και το ορία του οριζήμου από
αμύνα 800.00 μ² από το κέντρο του οριζήμου με 115
αμύνα 800.00 μ²

5) Διάθεση Αμ. Τρύτα 651/87

Η υποστηρίκτης Εξελίκτης διαμετρη. 76.21 μ² (αμύνα)
και διάστημα 100 μ² από το κέντρο του οριζήμου (2.5... 10.70... 26.21)
26.21) αμύνα 4978.957 μ² αμύνα 100.00 μ² από το κέντρο του οριζήμου
ΠΔ 24-4-85 (δ.ε.κ 1810/ - 85). Οριο του οριζήμου με
αμύνα 800.00 μ² από το κέντρο του οριζήμου Κερυδ.Ε.
Π.κ 70/1
Ε.δ. για τα Τρύτα 100.00 μ² ± 60
για τα Επομένα 100.00 μ² ± 80
-11- 0.60
για τα υπόλοιπα 0.40 και 0.20 7.400.00 μ²
υψος 7.50 + 2.00 δια (αμύνα), οροφή 2 (αμ)
αποστάσεις από ορία 2.50 μ